

PRODUCTO:
EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 2 kg DE POLVO ABC
ALTA EFICACIA


TIPO: EXTINTOR PORTÁTIL
POLVO ABC

CÓDIGO: FI23

DESCRIPCIÓN:

Extintor portátil de incendios permanentemente presurizado de polvo polivalente, en recipiente de acero recargable.

CROQUIS:

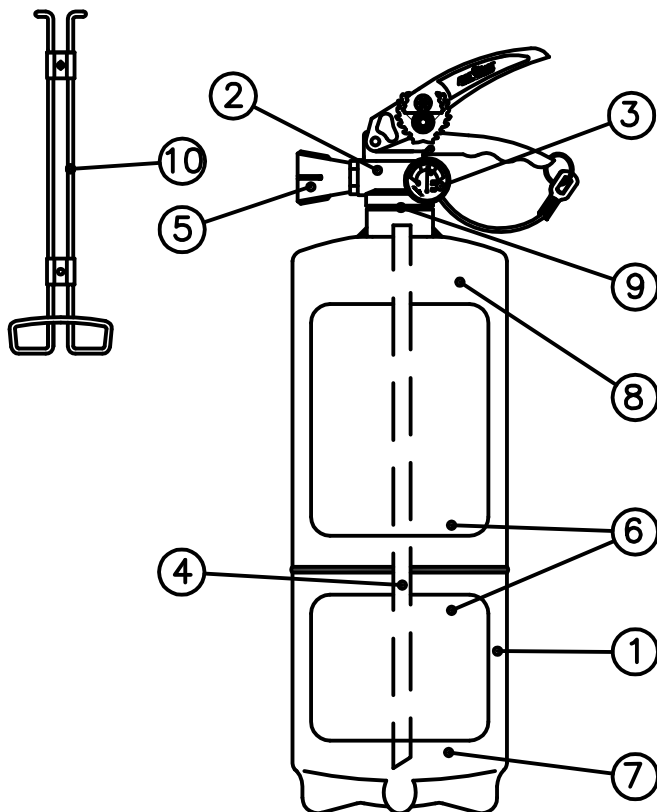

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

- Directiva de la UE 2014/68/UE;
- Reglamento de equipos a presión;
- Reglamento de instalaciones de protección de incendios;
- Normas EN 3 partes 7 - 8 - 10;
- Norma UNE-EN 615: Agentes extintores;
- Norma UNE-EN 10130: Chapas laminadas en frío;
- Marcado CE;
- Garantía de calidad s/ UNE-EN ISO 9001;
- Marca de calidad de producto;
- Sistema de gestión de calidad certificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de prueba	27 bar
Presión de servicio (20 °C)	17,5 bar
Eficacia	13A 89B C
Carga (tolerancia: ±3%)	2 kg
Temperaturas de servicio	-30/60 °C
Carga propulsora (tolerancia: ±10%)	30 g

DIMENSIONES

Altura	394 mm
Diámetro	110 mm
Espesor nominal	1,5 mm
Volumen	2,60 litros
Tara (botell,válv, tubo sonda)	1,73 kg
Masa total	3,76 kg

Nº	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	MATERIALES	CANTIDAD
1	BOTELLA FI 20	Chapa de acero DC-04	1
2	VÁLVULA FI 30	Latón, acero y caucho	1
3	INDICADOR DE PRESIÓN (ø23 mm)	Latón cromado	1
4	TUBO SONDA FI 20	PVC	1
5	DIFUSOR FI 20	Polipropileno	1
6	ETIQUETA SUPERIOR E INFERIOR FI 23	Serigrafía o acetato adhesivo	1
7	AGENTE EXTINTOR	Polvo seco polivalente ABC	2 kg
8	CARGA PROPULSORA	Nitrógeno seco (N ₂)	30 g
9	JUNTA BOTELLA FI 30	Elastómero	1
10	SOPORTE VEHÍCULO FI 20	Acero y silicona	1

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

Pasador de seguridad en maneta de accionamiento.
Precinto sobre pasador.

OBSERVACIONES:

Utilizable en fuegos A, B y C (incluso en presencia de tensión eléctrica);
No utilizable en fuegos D ni en materiales reactivos (Na, K, Mg);
Pintura 100% poliéster al horno, color rojo RAL 3000;
Véanse las instrucciones de uso y funcionamiento.

NEW FIRE ICE, S.L.U.

Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORADO:

A. G. REDONDO

APROBADO:

J. CASTILLA C.